


**СХЕМА СОСТАВЛЕНИЯ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИБОРА Сапфир 22МТ, Сапфир 22М**

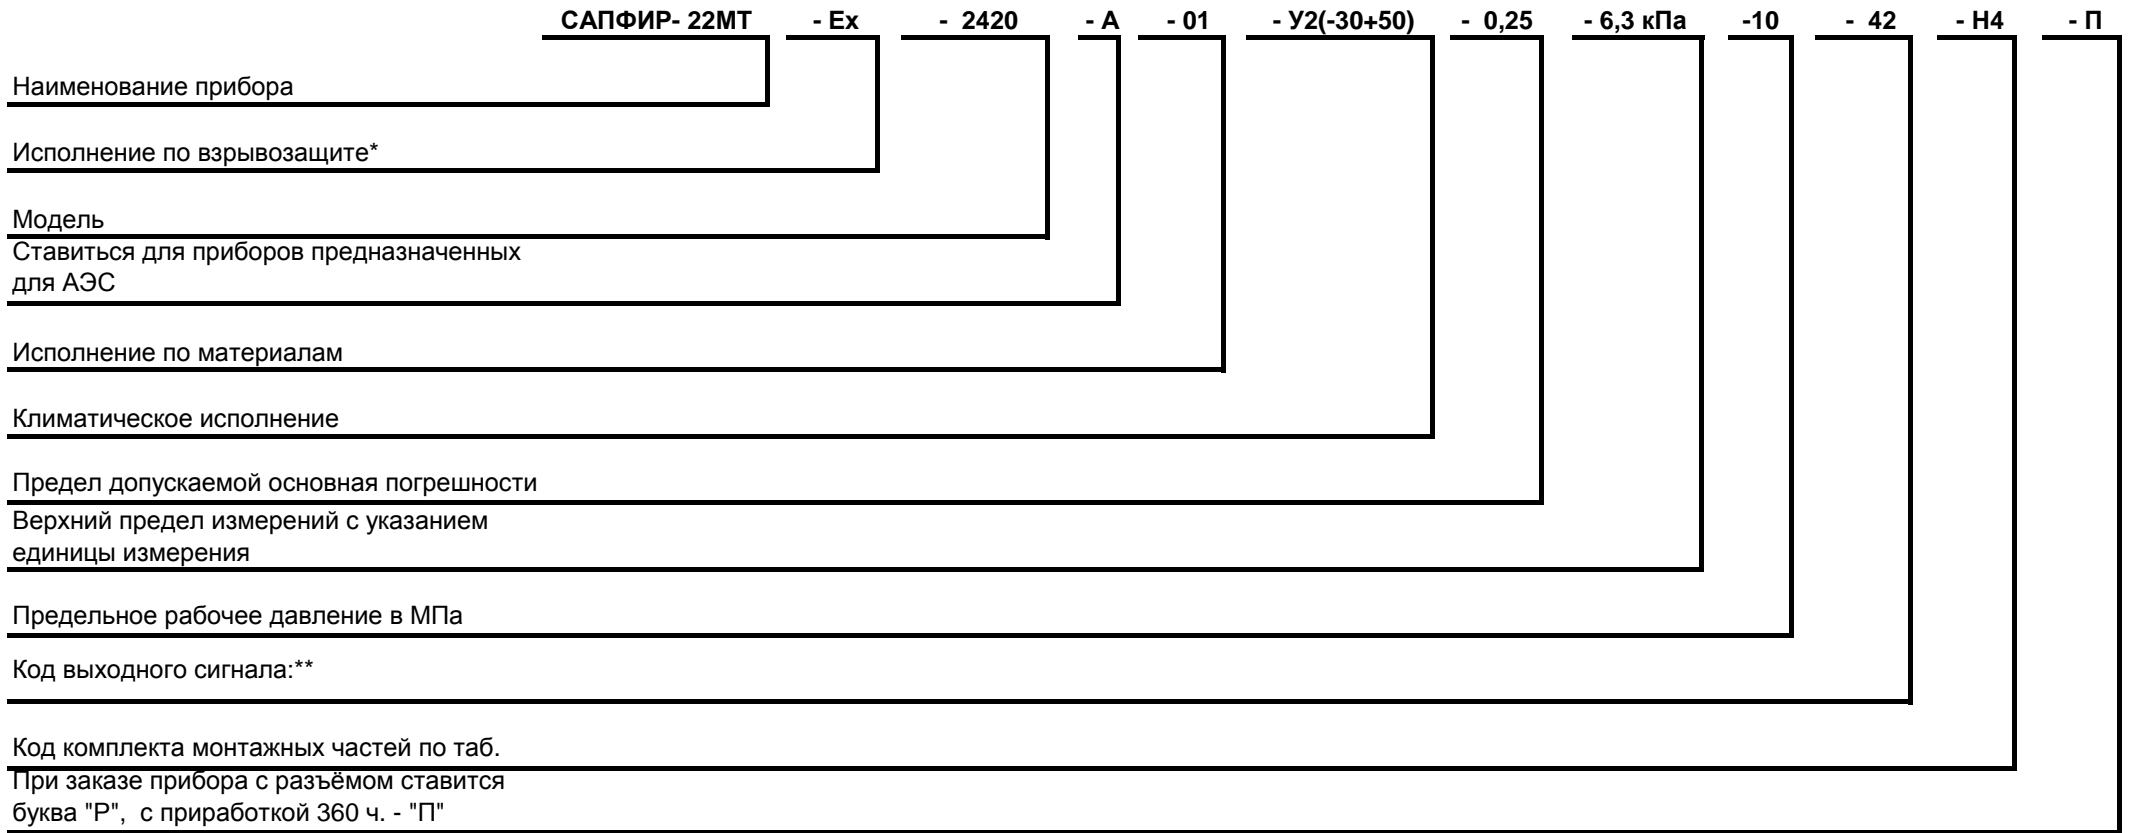

\* - Ex - искробезопасная электрическая цепь; Вн - взрывонепроницаемая оболочка

\*\* - 05 - (0 - 5 мА); 50 - (5 - 0 мА); 42 - (4 - 20 мА); 24 - (20 - 4 мА)